

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

申請設備に係る配線図

メーカー名：ダイヤゼブラ電機株式会社
販売元：ダイヤゼブラ電機株式会社

ハイブリッドパワーコンディショナ
型番：EHF-S55MP3B
EHF-S80MP4B
EHF-S99MP5B

蓄電池


型番：EOF-LB70-TK
1台 → 7.04kWh
2台 → 14.08kWh

電源切替 BOX

型番：FPCD-DS63M
TAB-JID-1 等

PV専用ブレーカー
3P3E

※逆潮流の押し上げ効果なし
CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御

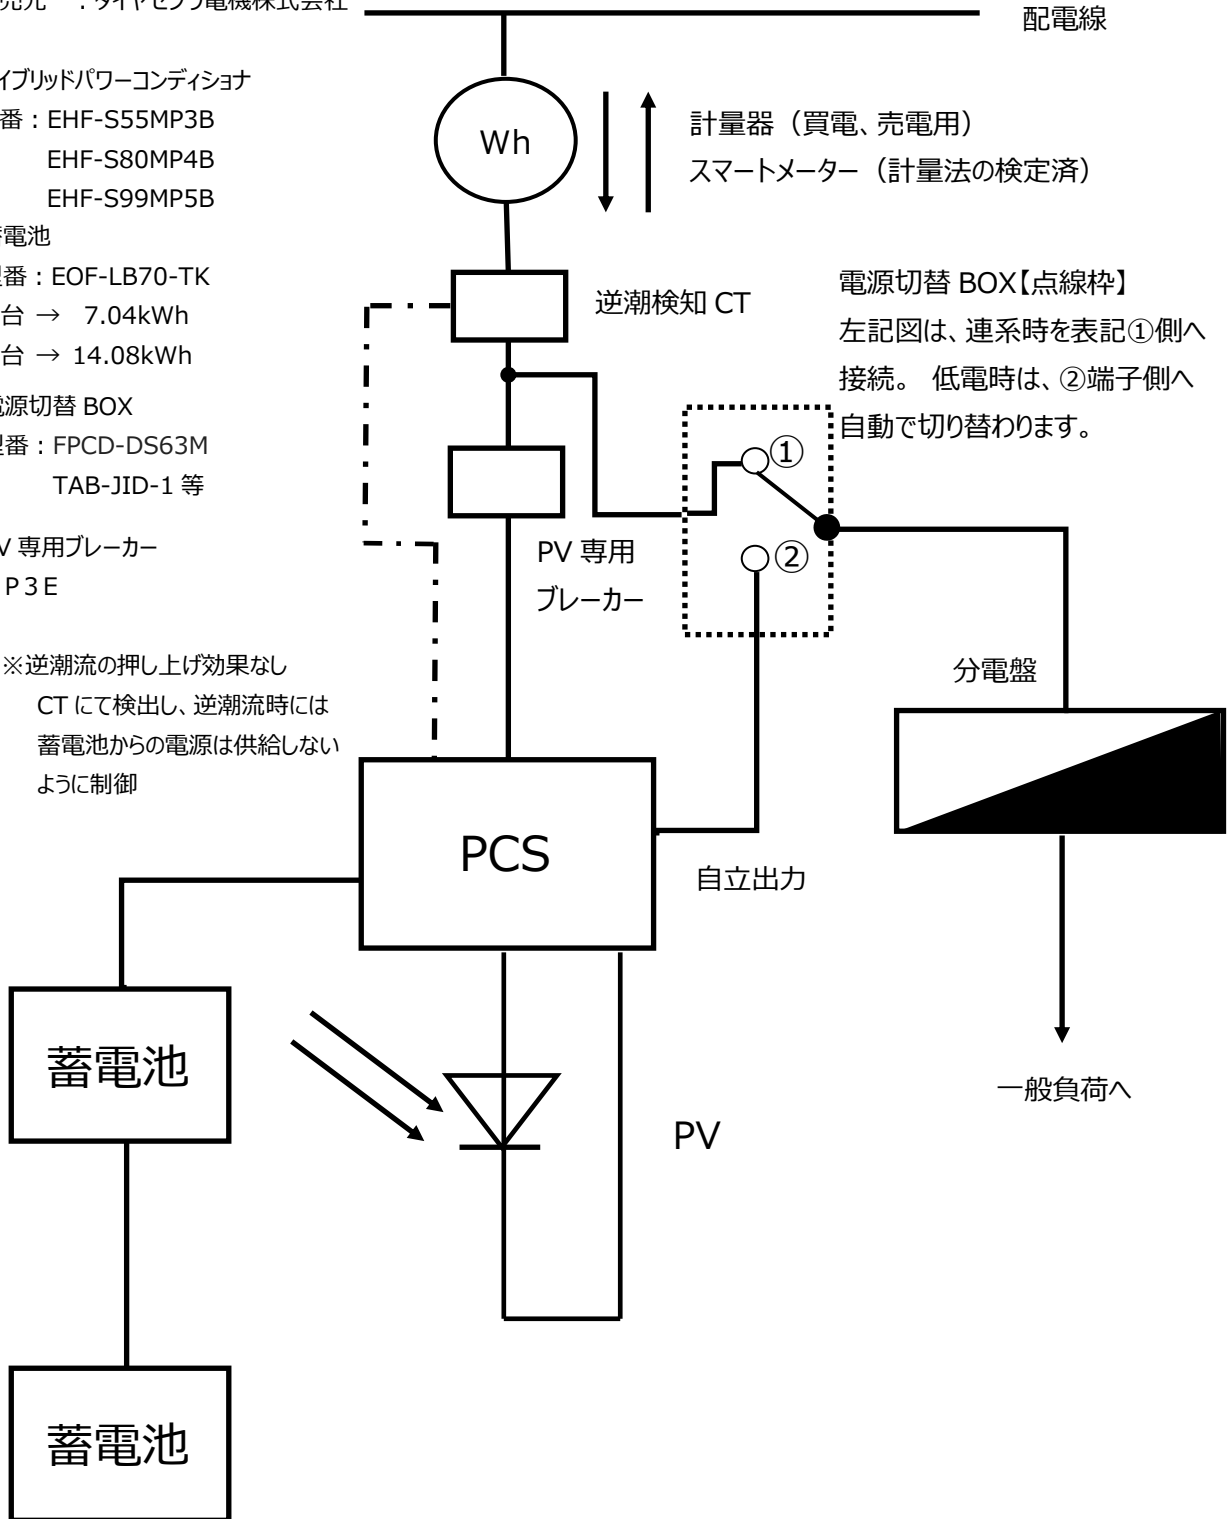

配電線

Wh

計量器 (買電、売電用)
スマートメーター (計量法の検定済)

逆潮流検知 CT

電源切替 BOX【点線枠】

左記図は、連系時を表記①側へ
接続。低電時は、②端子側へ
自動で切り替わります。

PV専用
ブレーカー

自立出力

分電盤

一般負荷へ

PCS

PV

蓄電池

蓄電池