

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

申請設備に係る配線図


メーカー名：ダイヤゼブラ電機株式会社
販売元：ダイヤゼブラ電機株式会社

パワーコンディショナ
型番：EHK-S55MP3B
型番：EHK-S80MP4B
型番：EHK-S99MP5B

蓄電池
型番：EOK-LB77-TK
1台 ⇒ 7.7kWh
2台 ⇒ 15.4kWh

電源切換BOX

連系ブレーカー
3P3E
※逆潮流の押し上げ効果なし
CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御

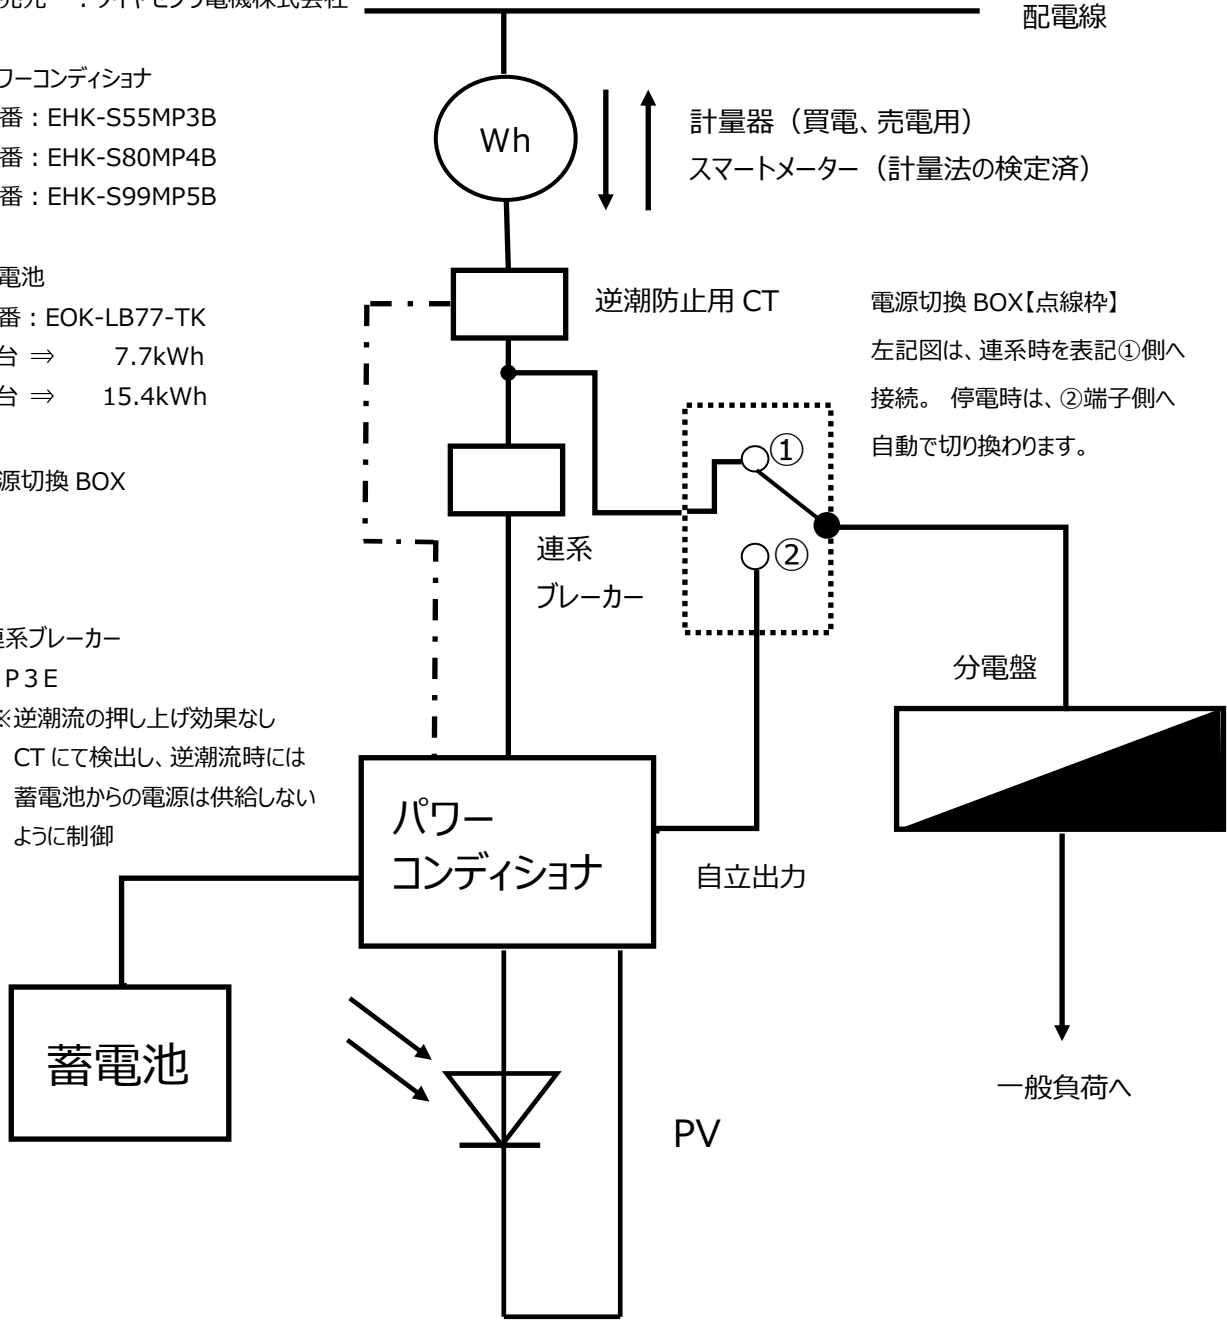

配電線

計量器 (買電、売電用)
スマートメーター (計量法の検定済)

逆潮流防止用 CT

電源切換BOX【点線枠】

左記図は、連系時を表記①側へ
接続。停電時は、②端子側へ
自動で切り換わります。

連系
ブレーカー

分電盤

自立出力

一般負荷へ

PV

蓄電池

パワー
コンディショナ